

ウチリモ 内窓 現場調査シート

現場調査シート (1/2)

見開きをコピーして、調査結果を記入してください。

かんたんウチリモ 現場調査シート

—引違い窓(3枚建／偏芯2・4枚建)用—

調査実施日

納入希望日

1：現場情報




現場名		顧客様名	
-----	--	------	--

2：発注情報

項目		1	2	3
設置場所				
障子枚数		2枚 / 3枚 / 4枚	2枚 / 3枚 / 4枚	2枚 / 3枚 / 4枚
商品色		クリア / ナチュラル ミディアム / ダークブラウン カーンブラック / ホワイト	クリア / ナチュラル ミディアム / ダークブラウン カーンブラック / ホワイト	クリア / ナチュラル ミディアム / ダークブラウン カーンブラック / ホワイト
既設開口部サイズ	窓額縁見込A	mm	mm	mm
	KW	上	mm	mm
		中	mm	mm
		下	mm	mm
	KH	右	mm	mm
		中	mm	mm
		左	mm	mm
	対角	1	mm	mm
		2	mm	mm
	障子サイズ	W1	mm	mm
		W2	mm	mm
		W3	mm	mm
		W4	mm	mm
窓種	開閉タイプ (偏芯2枚建のみ)	正勝手 / 逆勝手	正勝手 / 逆勝手	正勝手 / 逆勝手
	開閉タイプ (3枚建のみ)	突合せタイプ (外・内・内) / 突合せタイプ (内・内・外) / 両袖	正勝手 / 逆勝手	正勝手 / 逆勝手
	クレセント	有無	標準 / クレセントレス	標準 / クレセントレス
		位置	標準 / オーダー mm	標準 / オーダー mm
	引手 (4枚建のみ)	標準 / 突合せ框専用引手	標準 / 突合せ框専用引手	標準 / 突合せ框専用引手
	中棧	有無	無 / 付	無 / 付
		位置	標準 / オーダー mm	標準 / オーダー mm
	下枠	標準 / 間仕切り用	標準 / 間仕切り用	標準 / 間仕切り用

【納まり・ふかし枠の条件】

A	納まり・ふかし枠
60 ≤ A	通常納まり
47 ≤ A < 60	枠持ち出し納まり
35 ≤ A < 47	ふかし枠25を使用
20 ≤ A < 35	ふかし枠40を使用

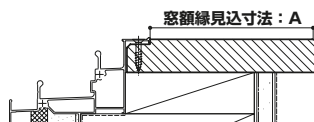

・幅・高さの3力所のうち
最小寸法がKW・KHと
なります。

・対角差は3mm
以内のこと。

現場調査シート (2/2)

調査実施者		応対者	
発注No.		工務店様名	

現場住所 / 電話番号	
-------------	--

項目		1	2	3
ガラス	シリーズ	複層 Low-Eニュートラル Low-Eブロンズ Low-Eブルー 遮熱Low-Eブルー	複層 Low-Eニュートラル Low-Eブロンズ Low-Eブルー 遮熱Low-Eブルー	複層 Low-Eニュートラル Low-Eブロンズ Low-Eブルー 遮熱Low-Eブルー
	種類1	透明 / 型 すり / 異厚	透明 / 型 すり / 異厚	透明 / 型 すり / 異厚
	種類2	一般 / 合わせ(30mil)	一般 / 合わせ(30mil)	一般 / 合わせ(30mil)
	スペーサー	アルミ / 樹脂	アルミ / 樹脂	アルミ / 樹脂
	厚み	+ mm	+ mm	+ mm
	ガス	無 / 有	無 / 有	無 / 有
	格子有無	無 / 有	無 / 有	無 / 有
ふかし 枠	格子タイプ	ブレーションタイプ エレガントタイプ 洋風タイプWA01 洋風タイプWA01(樹脂格子) 洋風タイプWA02 プレーリータイプPA01 プレーリータイプPA02 和室用 横繁吹寄格子 和室用 荒間格子 和室用 たて繁吹寄格子	ブレーションタイプ エレガントタイプ 洋風タイプWA01 洋風タイプWA01(樹脂格子) 洋風タイプWA02 プレーリータイプPA01 プレーリータイプPA02 和室用 横繁吹寄格子 和室用 荒間格子 和室用 たて繁吹寄格子	ブレーションタイプ エレガントタイプ 洋風タイプWA01 洋風タイプWA01(樹脂格子) 洋風タイプWA02 プレーリータイプPA01 プレーリータイプPA02 和室用 横繁吹寄格子 和室用 荒間格子 和室用 たて繁吹寄格子
	有無・種類	無 / 25mm / 40mm	無 / 25mm / 40mm	無 / 25mm / 40mm
	三方/四方	三方 / 四方	三方 / 四方	三方 / 四方
	カーテン レール対応	無 / 有	無 / 有	無 / 有
	補強有無	無 / 有	無 / 有	無 / 有
	補強部品仕様	【補強ふかし枠25】 ブラケット仕様A(木造額縁出幅12以上) ブラケット仕様F(RC額縁出幅12以上) 補強角パイプ仕様1(出幅5以上)ビス位置40 補強角パイプ仕様5(出幅5以上)ビス位置55	【補強ふかし枠25】 ブラケット仕様A(木造額縁出幅12以上) ブラケット仕様F(RC額縁出幅12以上) 補強角パイプ仕様1(出幅5以上)ビス位置40 補強角パイプ仕様5(出幅5以上)ビス位置55	【補強ふかし枠25】 ブラケット仕様A(木造額縁出幅12以上) ブラケット仕様F(RC額縁出幅12以上) 補強角パイプ仕様1(出幅5以上)ビス位置40 補強角パイプ仕様5(出幅5以上)ビス位置55
		【補強ふかし枠40】 ブラケット仕様B(木造額縁出幅10未満) ブラケット仕様C(木造額縁出幅10以上) ブラケット仕様G(RC額縁出幅10未満) ブラケット仕様H(RC額縁出幅10以上) 補強角パイプ仕様2(出幅10未満)ビス位置40 補強角パイプ仕様3(出幅10以上)ビス位置40 補強角パイプ仕様6(出幅10未満)ビス位置55 補強角パイプ仕様7(出幅10以上)ビス位置55	【補強ふかし枠40】 ブラケット仕様B(木造額縁出幅10未満) ブラケット仕様C(木造額縁出幅10以上) ブラケット仕様G(RC額縁出幅10未満) ブラケット仕様H(RC額縁出幅10以上) 補強角パイプ仕様2(出幅10未満)ビス位置40 補強角パイプ仕様3(出幅10以上)ビス位置40 補強角パイプ仕様6(出幅10未満)ビス位置55 補強角パイプ仕様7(出幅10以上)ビス位置55	【補強ふかし枠40】 ブラケット仕様B(木造額縁出幅10未満) ブラケット仕様C(木造額縁出幅10以上) ブラケット仕様G(RC額縁出幅10未満) ブラケット仕様H(RC額縁出幅10以上) 補強角パイプ仕様2(出幅10未満)ビス位置40 補強角パイプ仕様3(出幅10以上)ビス位置40 補強角パイプ仕様6(出幅10未満)ビス位置55 補強角パイプ仕様7(出幅10以上)ビス位置55

※内窓のご注文・施工にあたってのご注意はカタログ P.48～49に記載。※ふかし枠の取付条件 等に関してはカタログ P.50～55に記載。